屎尿浄化槽性能シート　（昭和55年建設省告示第1292号第１第１号による分離接触ばっ気方式）

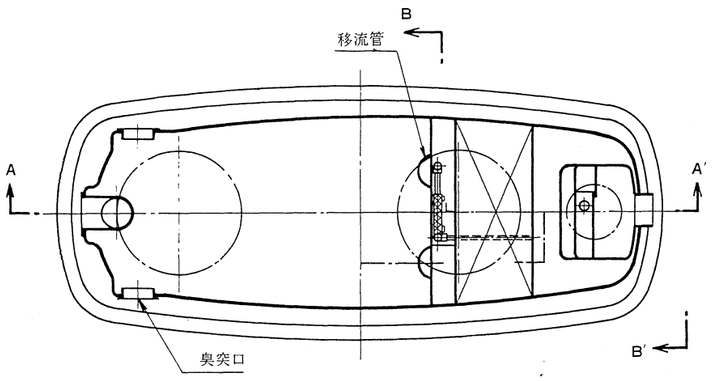

C-C′ 断面図

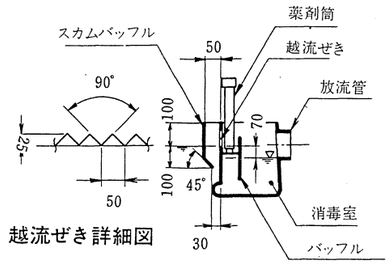

越流ぜき詳細図

消毒室断面図

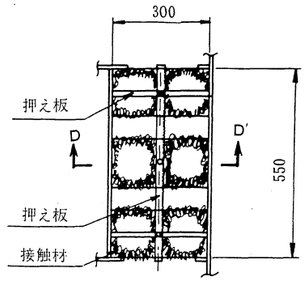

接触材取付平面図



D-D′ 断面図

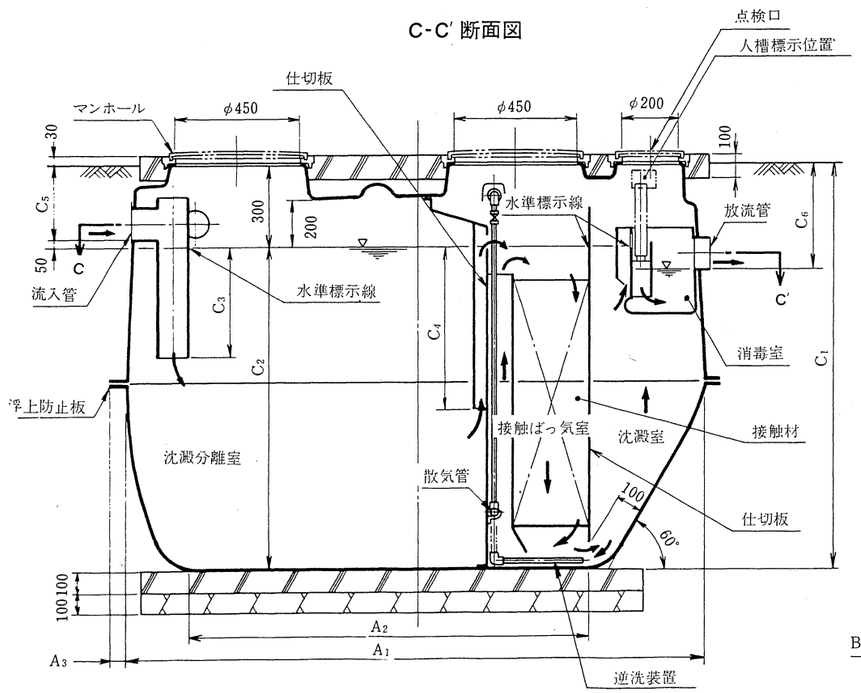

A-A′ 断面図

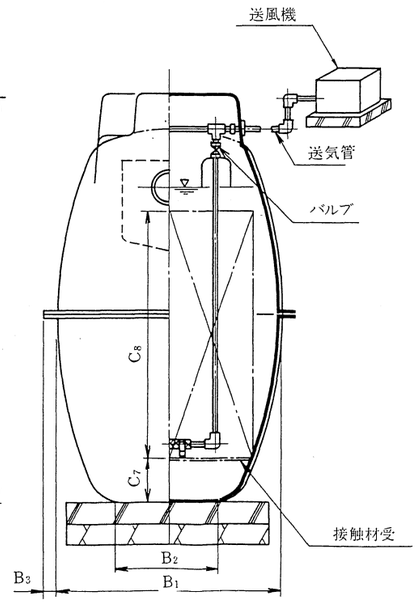

B-B′ 断面図

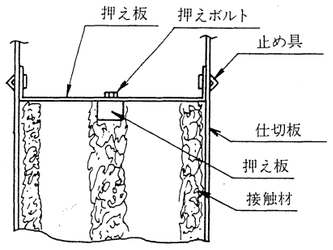

X部詳細図

接触材取付図及び詳細図

セキスイ浄化槽 CB型

会社名　セキスイ　積水化学工業株式会社

〒530　大阪市北区西天満２丁目４番４号　TEL. 06-365-2420

仕　様　表

				6	8
槽の容量及び寸法	人槽			6	8
	有効容量	沈澱分離室		0.853	1.030
		接触ばっ気室		0.295	0.343
		沈澱室		0.170	0.195
		(うち消毒室)		0.013	0.015
	寸法	A_1		1,980	2,020
		A_2		1,400	1,400
		A_3		50	50
		B_1		820	900
		B_2		450	500
		B_3		50	50
		C_1		1,380	1,450
		C_2		1,080	1,150
		C_3		360	385
		C_4		540	575
		C_5		250	250
		C_6		370	370
		C_7		130	120
		C_8		850	950
材料・材質及び機械設備の仕様	躯体	材質		FRP(ガラス繊維強化ポリエステル)	
		板厚		3.0	
	仕切板	材質		FRP	
		板厚		3.0	
	接触材	材質		PP(ポリプロピレン)	
		板厚		1～2㎜のヘチマ状	
	散気管	材質		ABS(アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン共重合体)	
		長さ		200	
	送風機	型式		ダイヤフラム	
		吐出風量(ℓ／分)		30	
		モーター出力(W)		40	
	流入放流管	材質		PVC(ポリ塩化ビニール)	
		内径		100	
	マンホール	材質		レジンコンクリート	
	消毒方法及び薬剤の種類			固形塩素材を汚水と接触させる	

注：寸法の単位は㎜、容量の単位は㎥とする

評定年月日	昭和56年10月２日
評定番号	BCJ－56－浄・S0006(追１)

財団法人　日本建築センター

〒105　東京都港区虎ノ門三丁目2番2号　第30森ビル

本シートについて無断で内容変更、転載、複写を禁ず。