




1986~1987	1986~1987	1986~1987	1987~1988
-----------	-----------	-----------	-----------

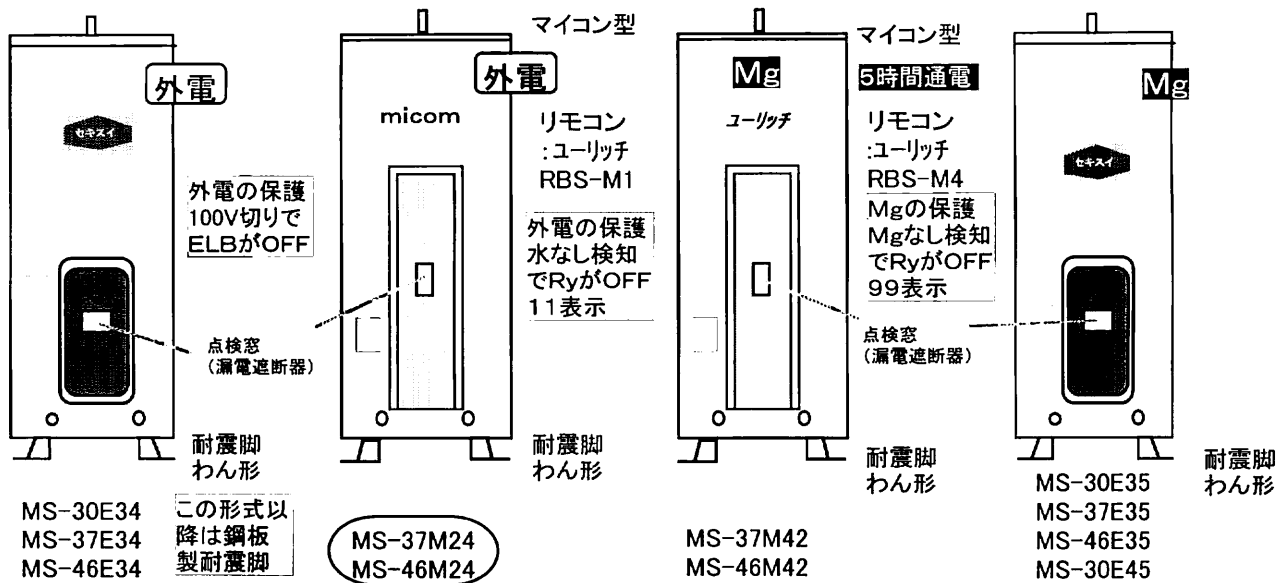



1987~1988	1987~1988	1987~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------	-----------

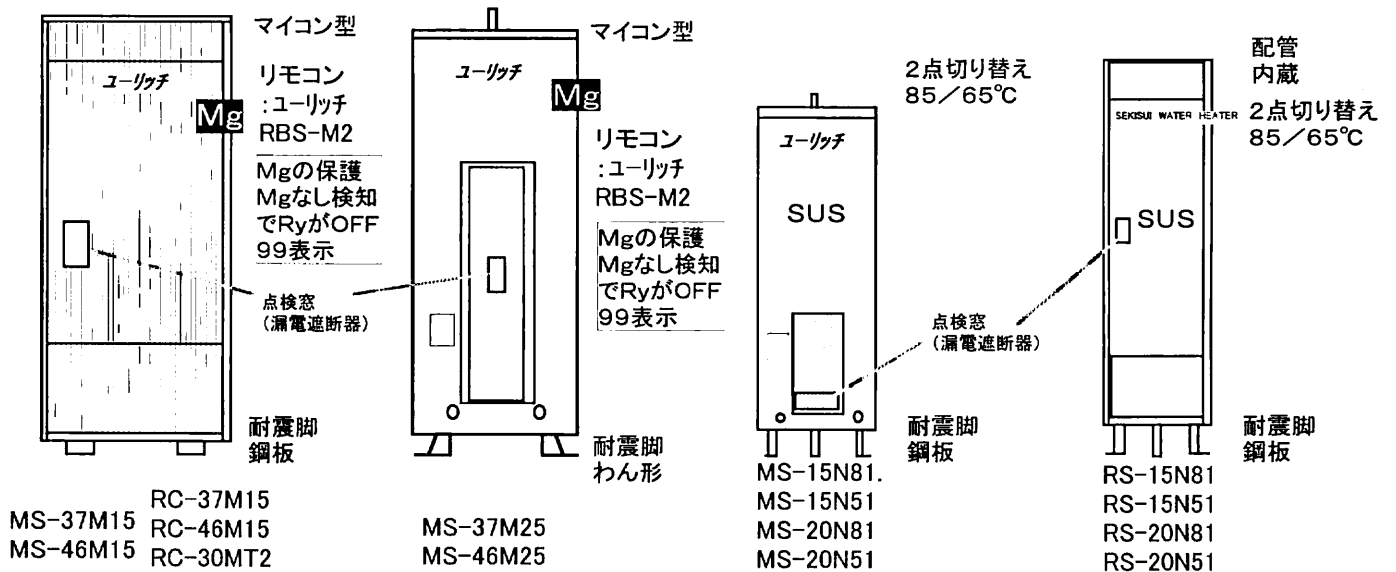

1988~1989	1988~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------

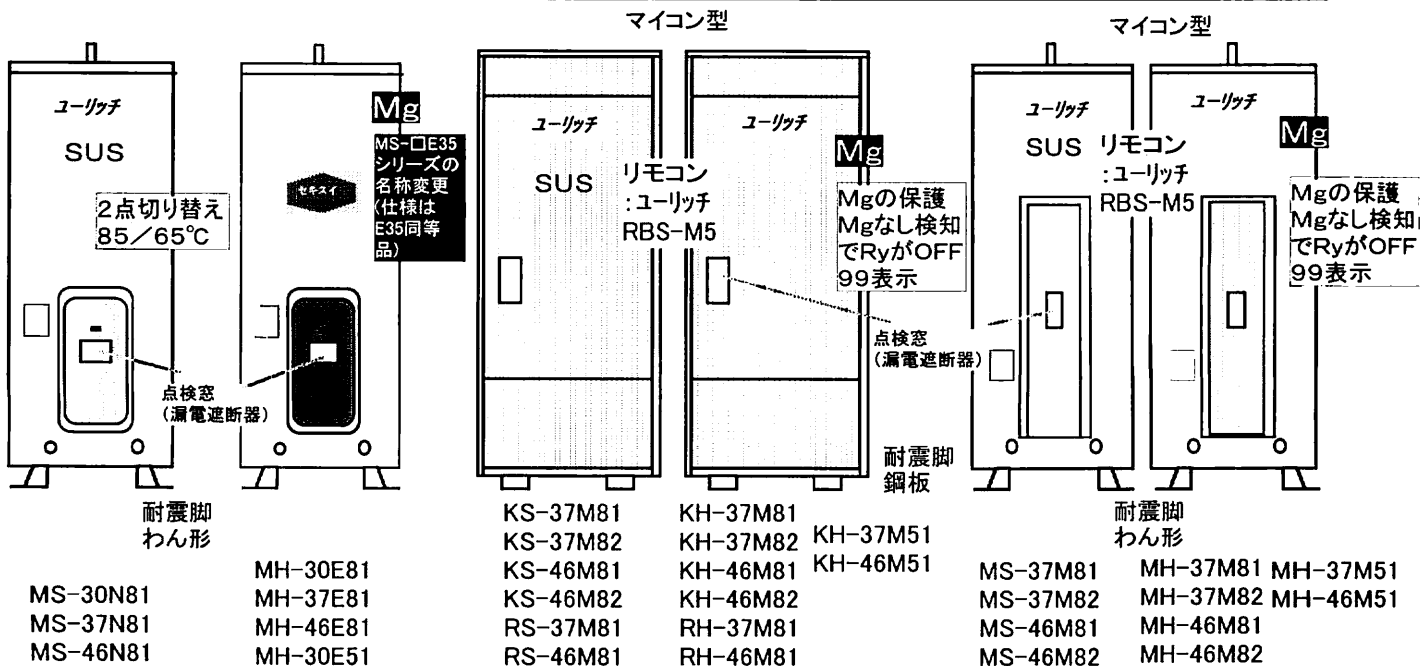

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

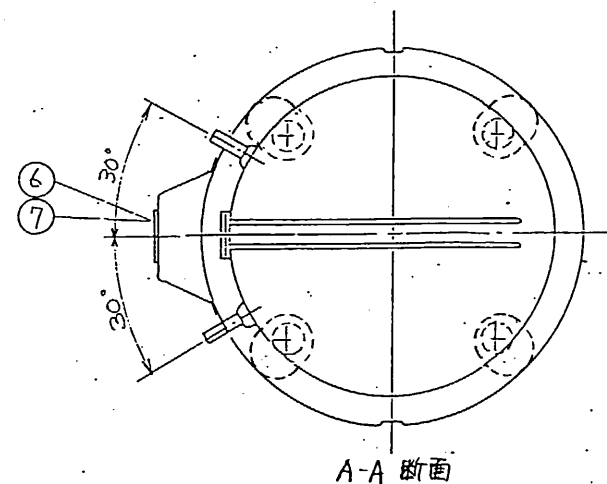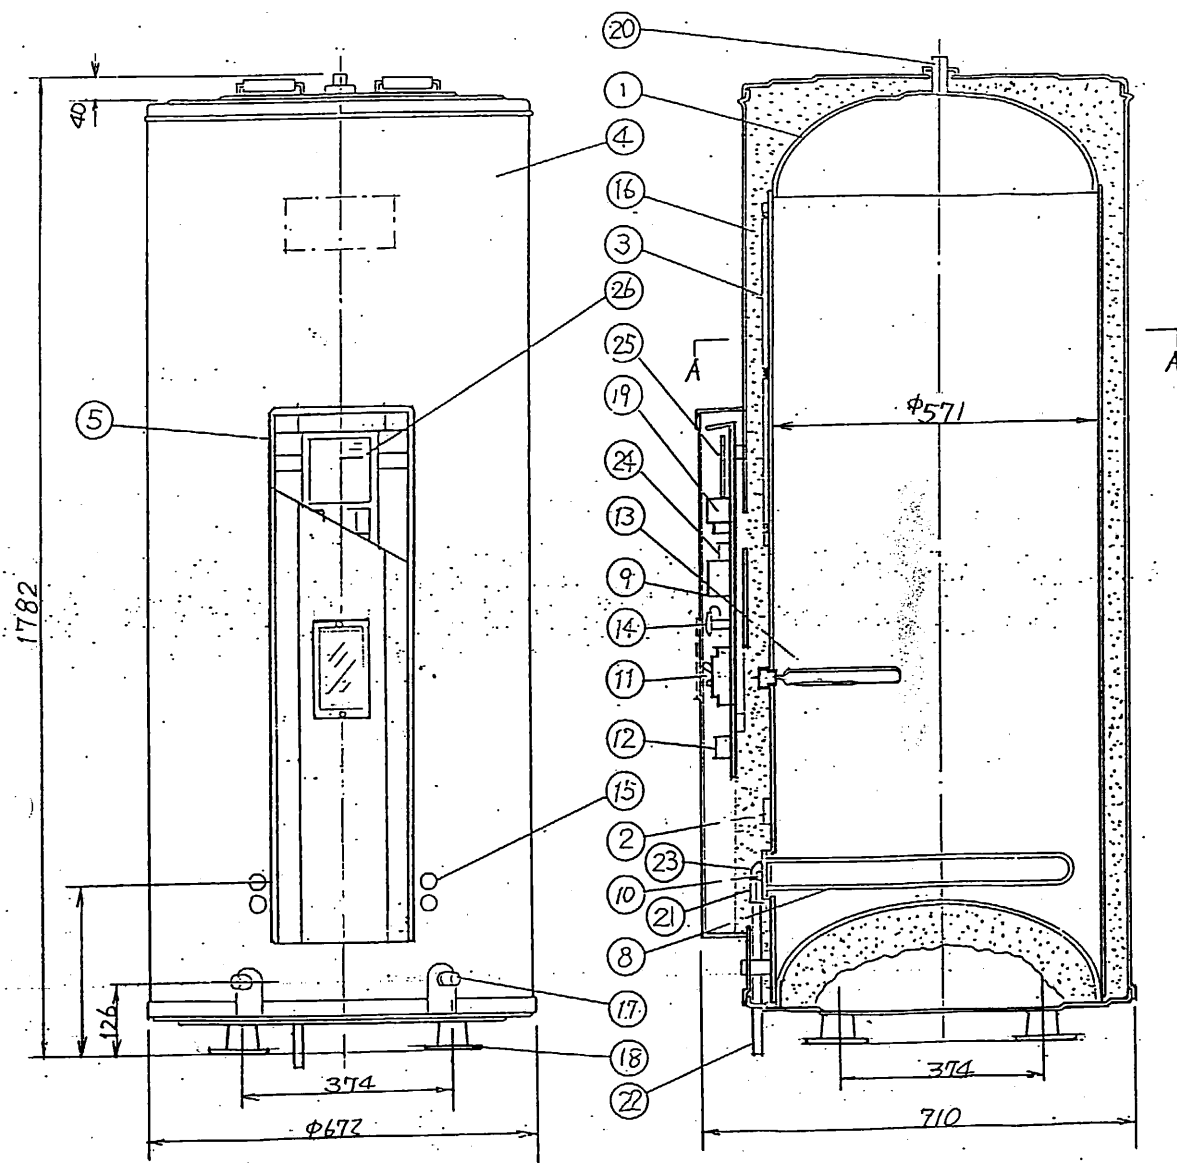

25	リモコン受信端子	1			12P
24	電源ユニット	1			
23	電源端子板	1			2P 125V 20A
22	ストリートエルボー	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
21	ホースゴム	1		EPT	
20	通し弁	1	JIS H-3422	BSSM2	3/8"
19	給湯口	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
18	配湯口	3	A=1007/187 B=1007/187 C=2007/187		
17	同圧銅板	4			20X6Xキ
16	給排水口	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
15	保溫材	1			16X1/2 50C
14	電源線取入口	4			
13	パイロットランプ	1			ネオン式
12	防食用電極	1			
11	電源端子板	1			3P 250V 35A
10	接地しゃ断器	1			
9	温度過昇防止器	1			105℃±5℃
8	安全リレー	1			(P200V30A)
7	シーズヒーター	1	JIS H-3603	Dou T-1	200V 4.4kW ニッケルメッキ
6	点検窓	1			77X118 3C
5	前カバー	1			177X118 鋼板
4	ジャケット	1			アルミ板付
3	加熱センサー	1			
2	制御センサー	1			
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	772X710X27

承認	名称	セキスイ自動電気温水器 (MS-37 M24)		
	三角法	尺	寸	分
	寸	分	秒	NHTCD-86139
積水化学工業株式会社				

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと