


1986~1987

1986~1987

1986~1987

1987~1988

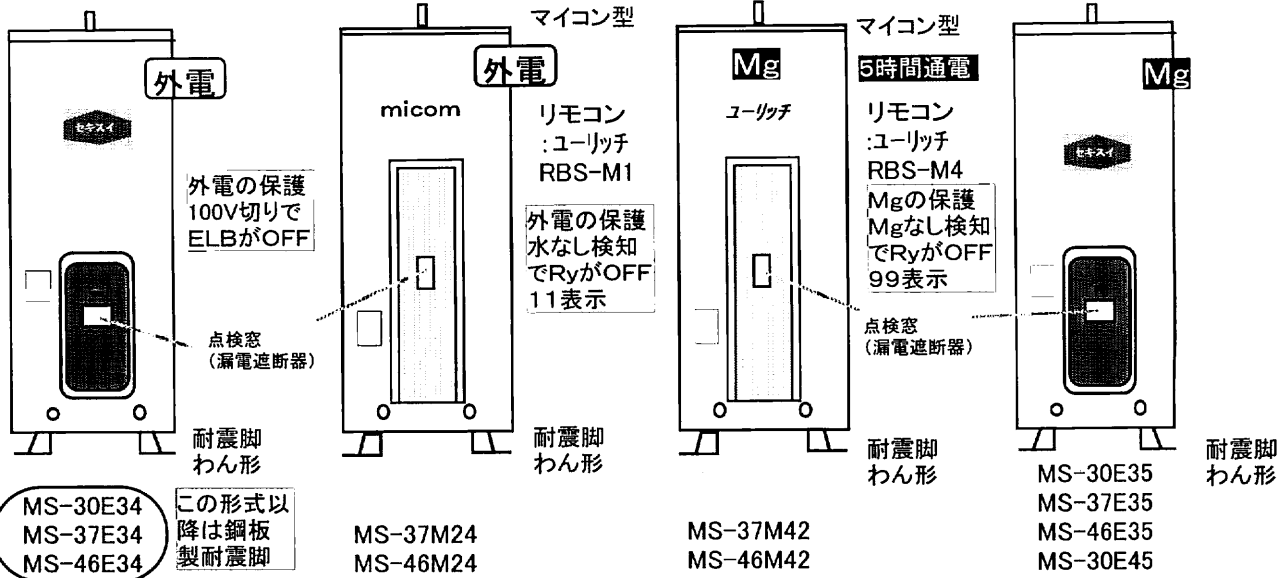


1987~1988

1987~1988

1987~1989


1988~1989

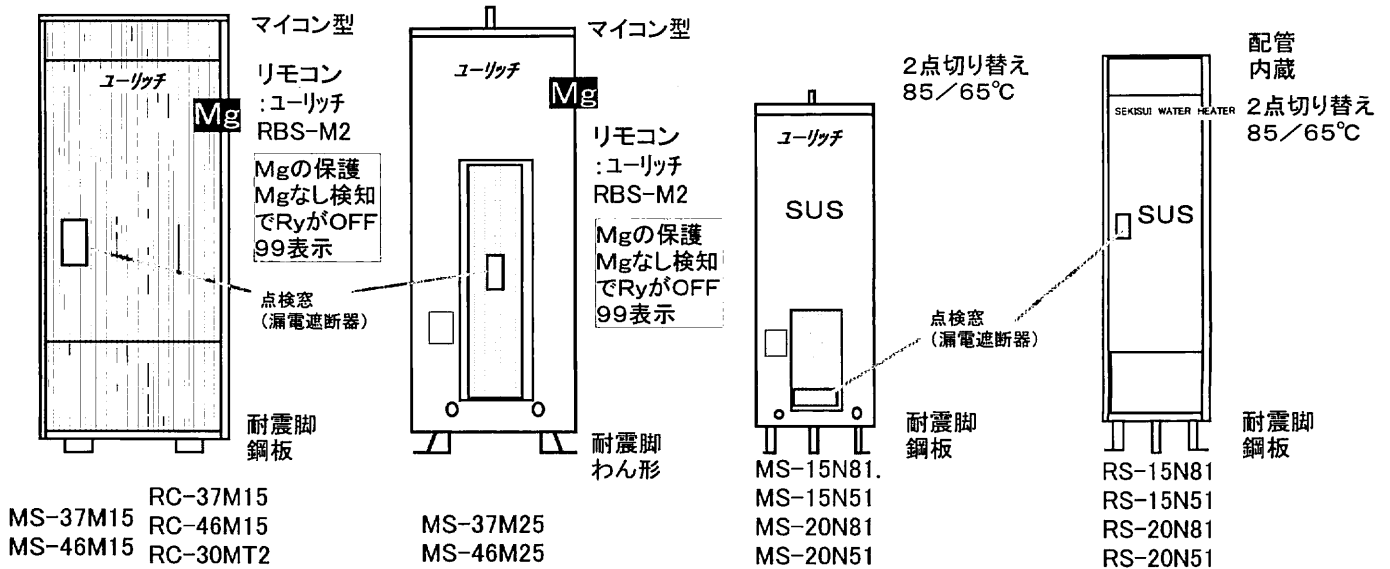



1988~1989

1988~1989

1988~1989

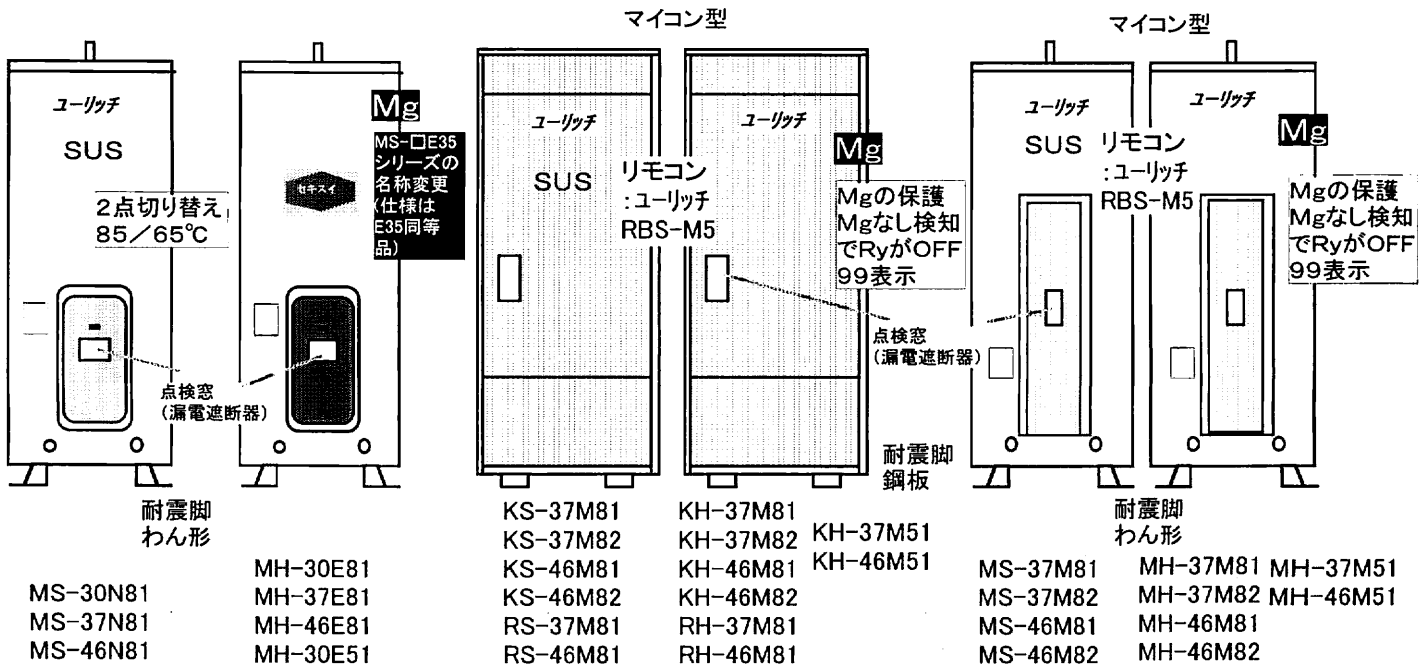

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

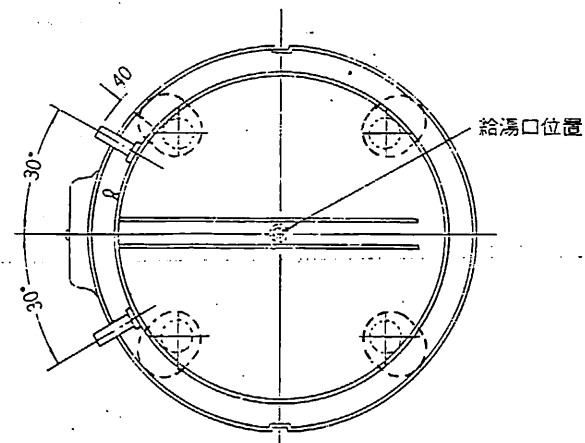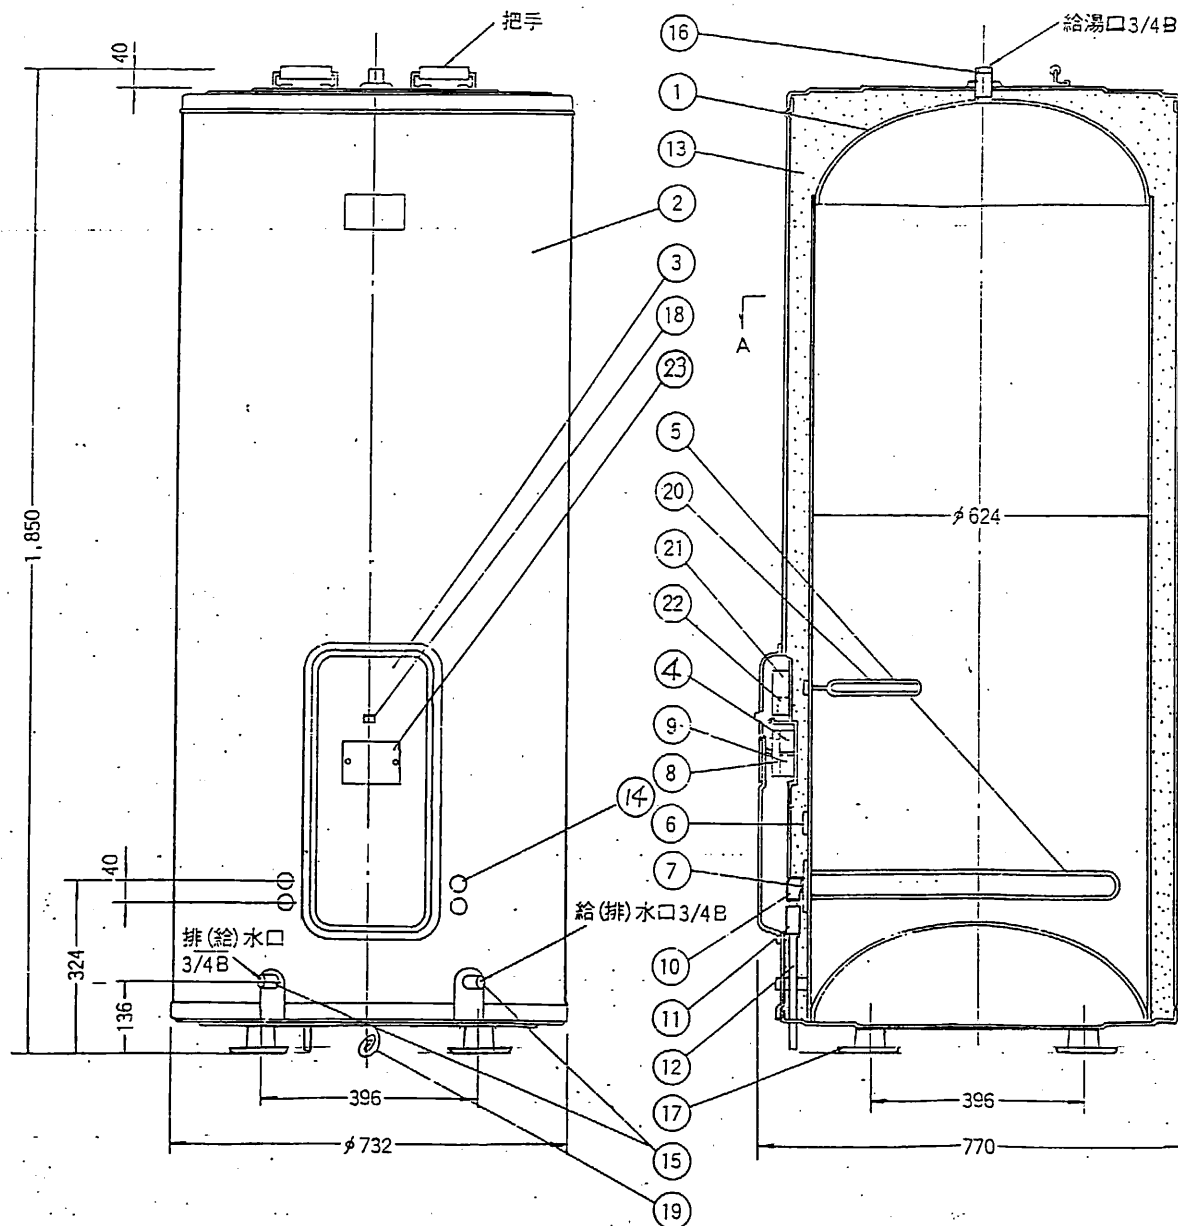

A-A' 断面図

品番	品名	材	規格	記号	型番
23	取付金具	アラスチック	1		
22	電源端子盤		1		2P 100V用
21	漏電検出器		1		DC-5V
20	防食用電線	チタン+ptメッキ	1		
19	アース線		1	IV	2.0φ 2m
18	パイロットランプ		1		ネオン式
17	筒	冷間圧延鋼板	4		ZM-Xφキ
16	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459 SUS-304	3/4B
15	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459 SUS-304	3/4B
14	電源線取入口	ゴム	4		
13	保温材	グラスウール	1		
12	ホース	ゴム	1		EPT
11	溢し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422 BS6M2	3/8"
10	ストリートエルボ	黄銅材	1	JIS H-5111 BC-5	3/6"
9	電源端子板		1		
8	接地しゃ断器		1		30mA/sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1		105℃±5℃
6	温度調節器	バイメタル式	2		65℃±5℃
5	シーヒーター	リン酸銅鋼	1	JIS H-3603 Dcu T-1	12A 200V 5.4kW
4	腐蝕リレー		1		
3	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1		アクリル板付
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板	7		アクリル板付
1	タンク下板	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131 SPHC	
1	タンク側板	熱間圧延軟鋼板	7	JIS G-3131 SPHC	
1	タンク上板	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131 SPHC	
品番	品名	材	規格	記号	型番

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-46E34

三角法 尺 量 位 置 番 NHT-CD-86138

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと