




1986~1987	1986~1987	1986~1987	1987~1988
-----------	-----------	-----------	-----------

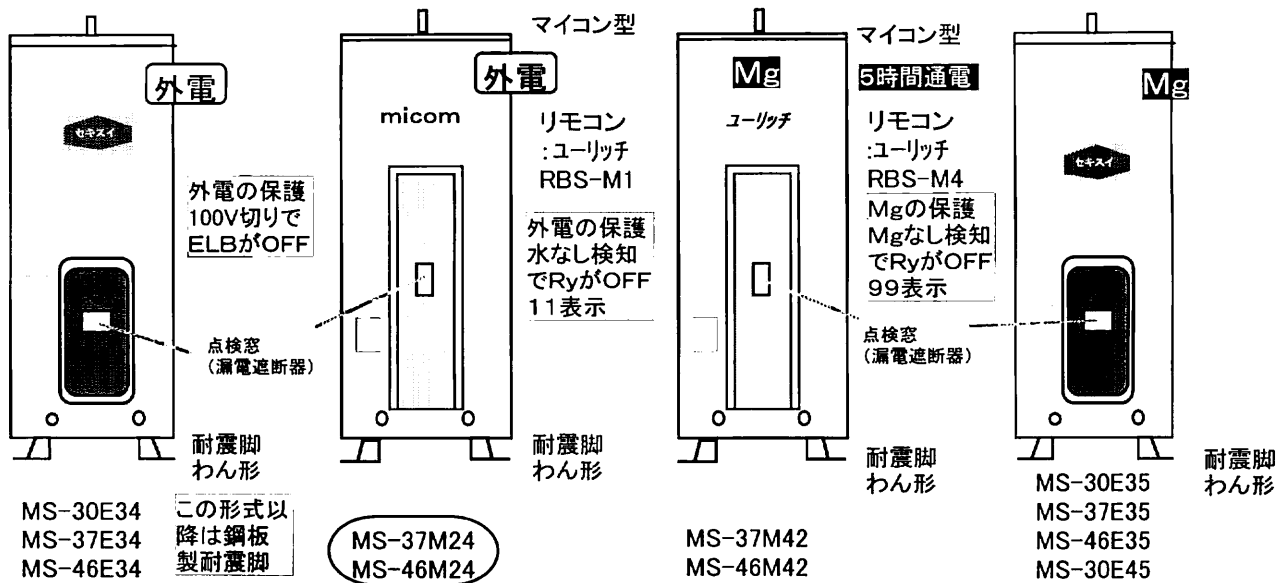



1987~1988	1987~1988	1987~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------	-----------

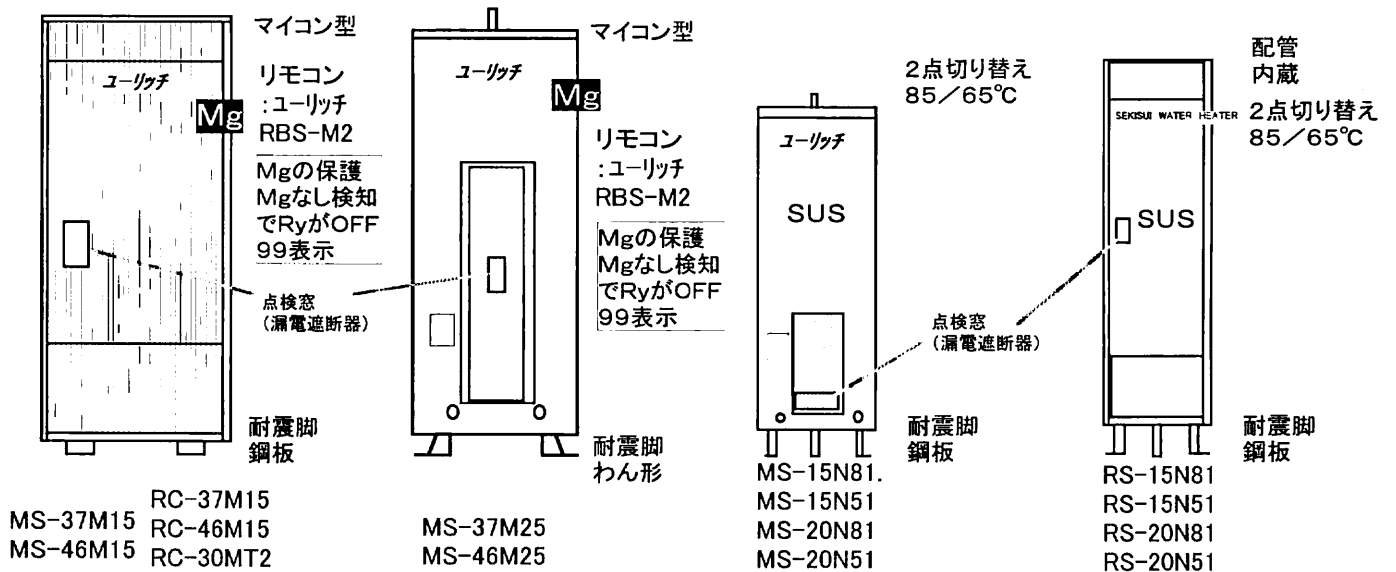

1988~1989	1988~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------

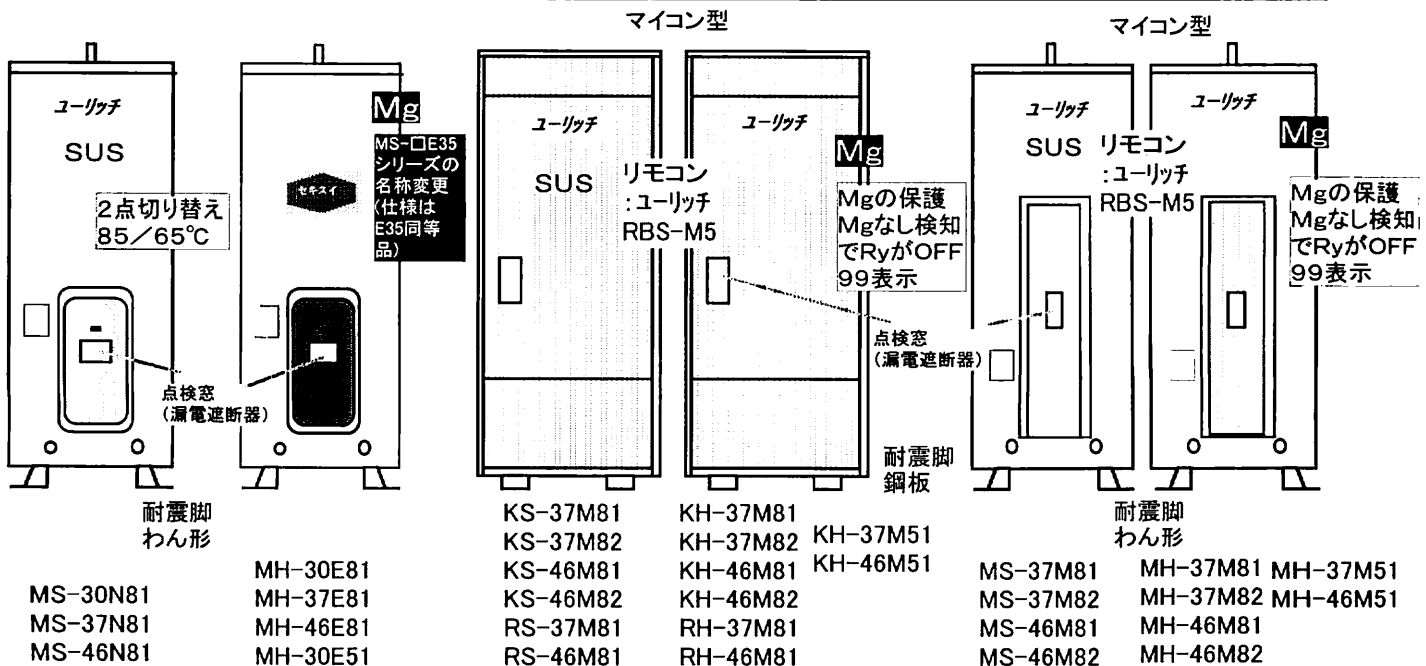

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

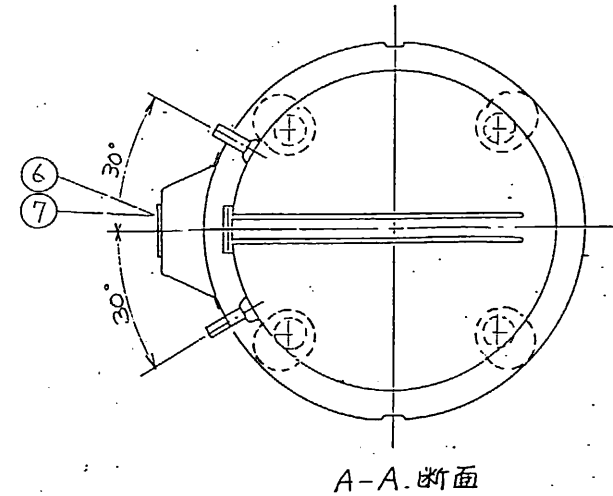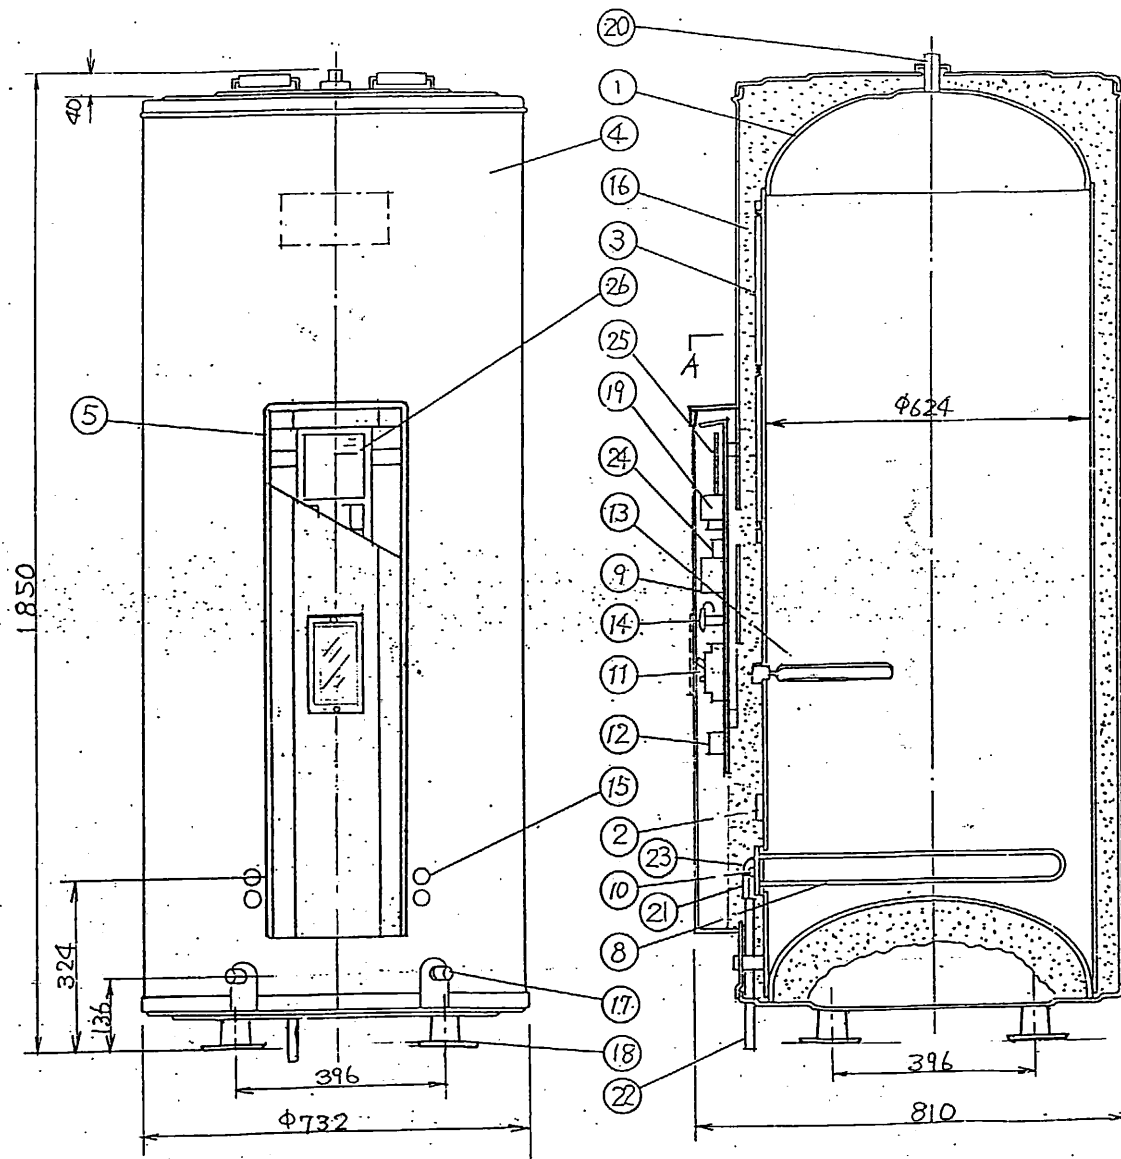

26	配管継手	1			12P
25	電源ユニット	1			
24	安全蓋	1			2P1257-20A
23	ストリートエルボー	1	JIS H-5111	BC-E	3/8"
22	ホース	1		EPT	
21	ホース	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
20	給湯口	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
19	電源トランス	3	A400V/100V	100V/100V	2000VA/100V
18	配管	4			20mm
17	給湯口	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
16	保温材	1			16mm厚 75℃
15	安全蓋	1			ゴム
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	防食用電板	1			チタン+PIメッキ
12	安全蓋	1			3P 250V 35A
11	温度調節器	1			2P 250V 30A
10	温度調節防止器	1			バイメタル式
9	安全リレー	1			1P 200V 30A
8	シーソーヒーター	1	JIS H-3603	Dau T-1	200V 5.1kW
7	新カパー用パッキン	1			ゴム
6	配管	1			プラスチック
5	配管	1			銅板
4	ジャケット	1			亜鉛メッキ鋼板
3	防食用電板	1			チタン+PIメッキ
2	制御ユニット	1			ステンレス
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	75℃

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 (MS-46M24)			
	三角法	尺	寸	分	NHTCD-86140
	積水化学工業株式会社				

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと