


1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

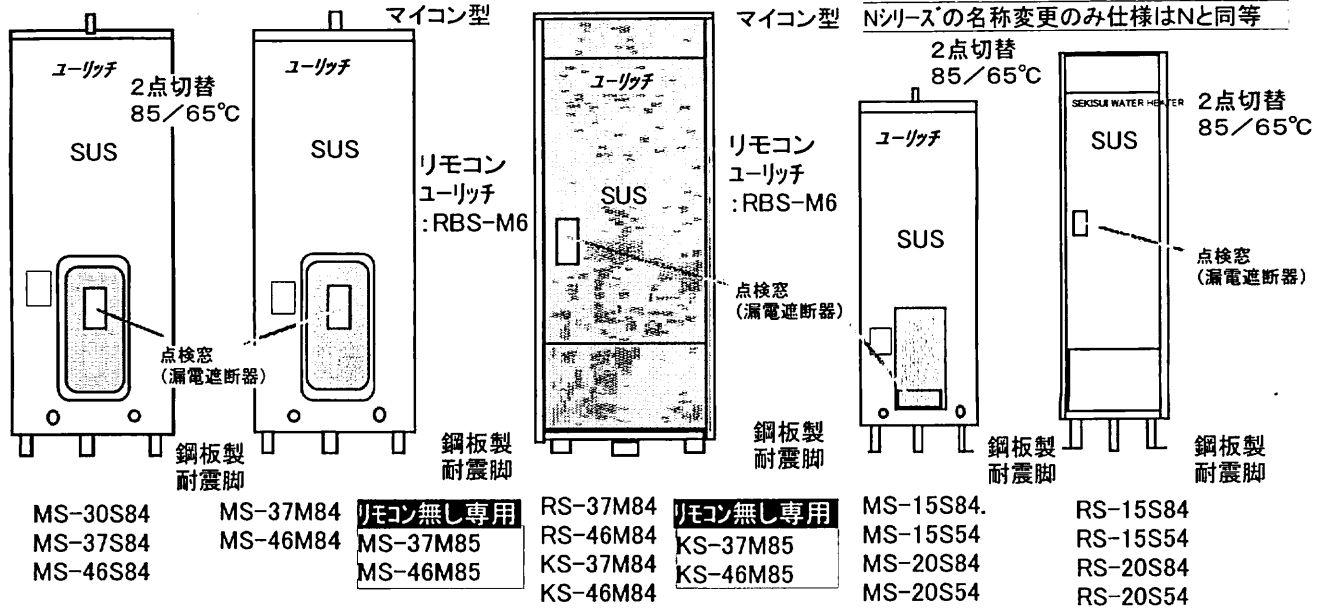

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97℃設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994


1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型


550%の追加


自動給湯型

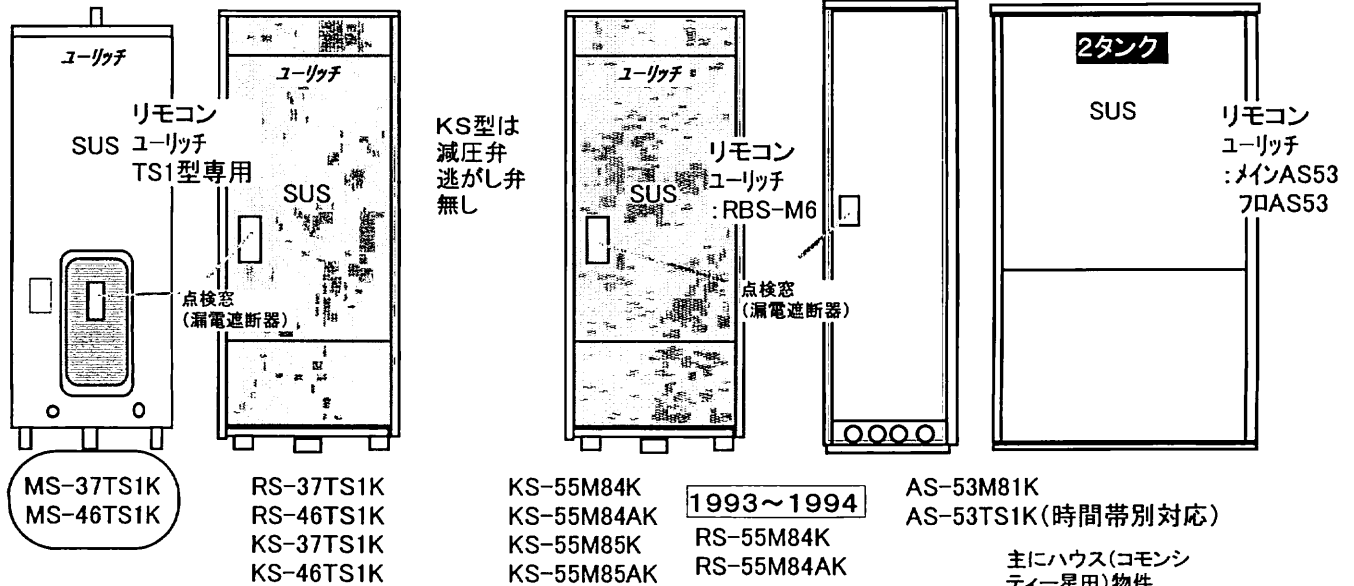

1991~1994

1992~1998

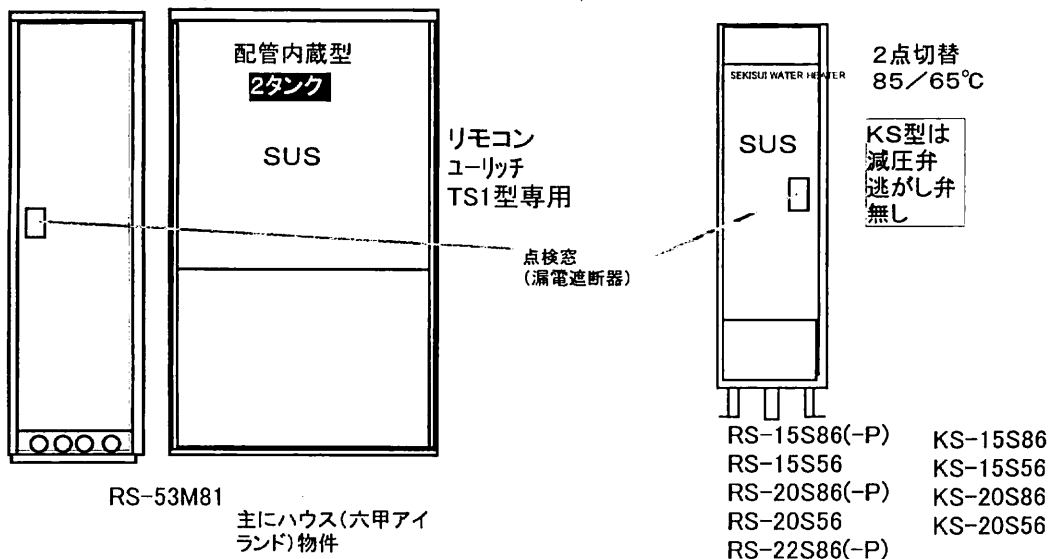

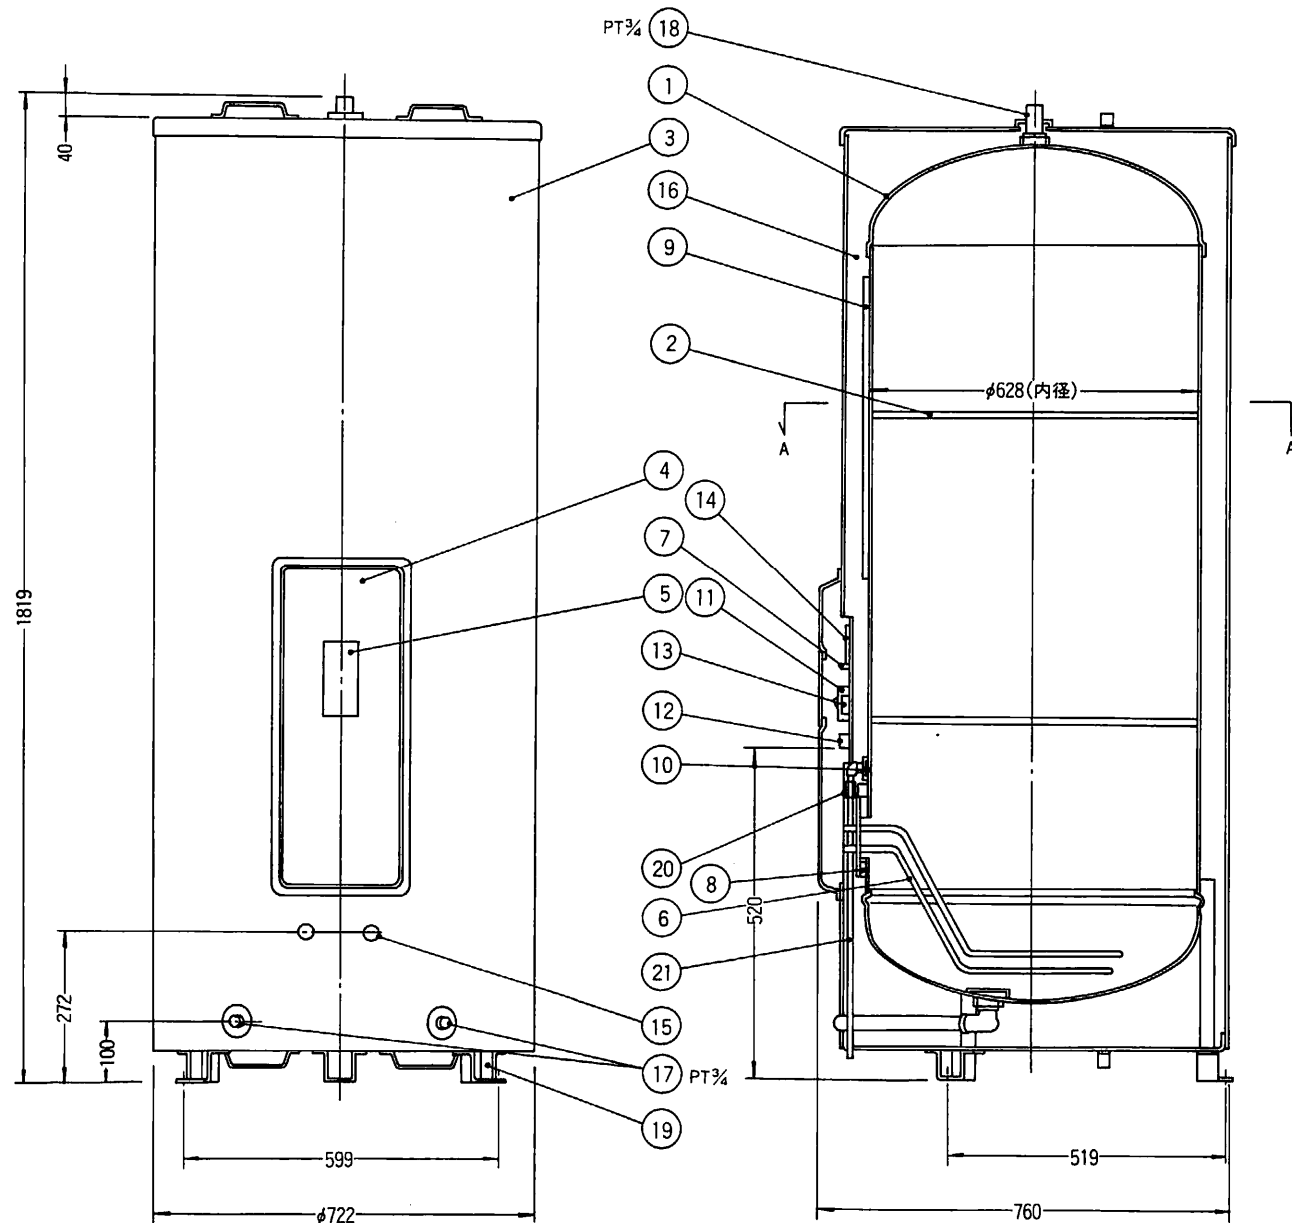

21	ホース	ゴム	1			
20	選がし弁	青銅鋼物	1	JIS H 5111	BC5	3/8
19	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
18	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	3/8 オス
17	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/8 オス
16	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
15	電源取入口	ゴム	2			
14	電源ユニット		1			
13	電源トランス		1			H=200V/10V、8-
12	電源端子台		1			3P 250V 35A
11	接地遮断器		1			15mA 0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±3℃
9	残湯センサー	サーミスタ・ポジスター	1			
8	制御センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kW
5	点検窓	ブラステック	1			
4	前カバー	鋼板、アクリル焼付塗膜	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タシク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番品名材料個数規格記号備考						