

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975

1972~1978

1973~1976

1972~1975

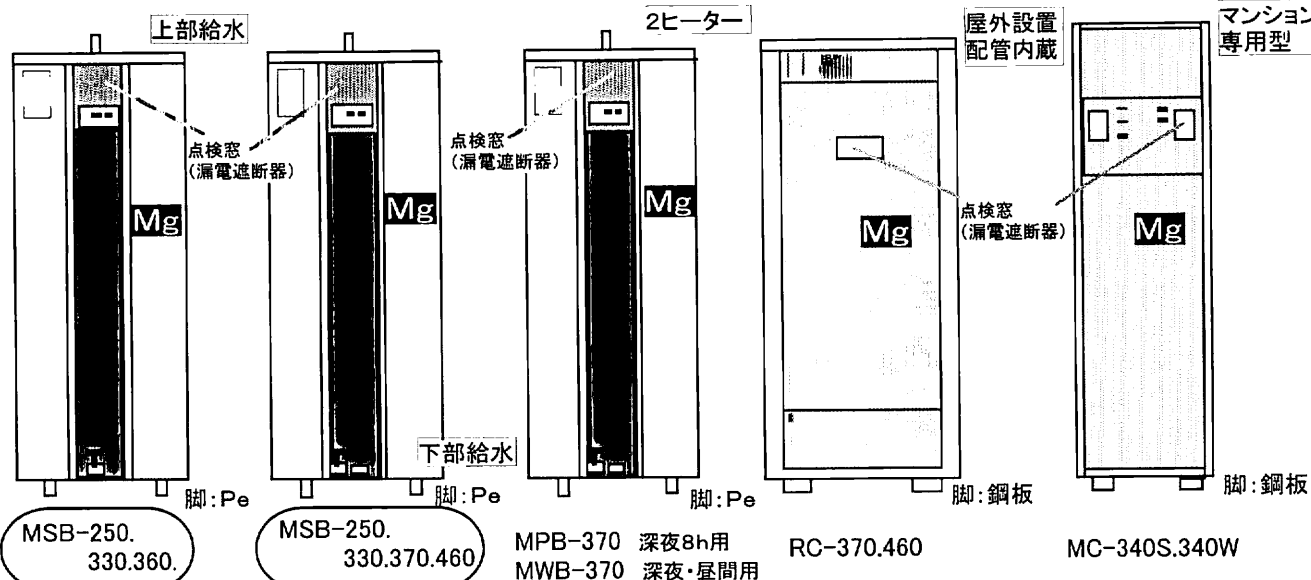


1975~1977

1975~1978

1976~1978

1972~1976

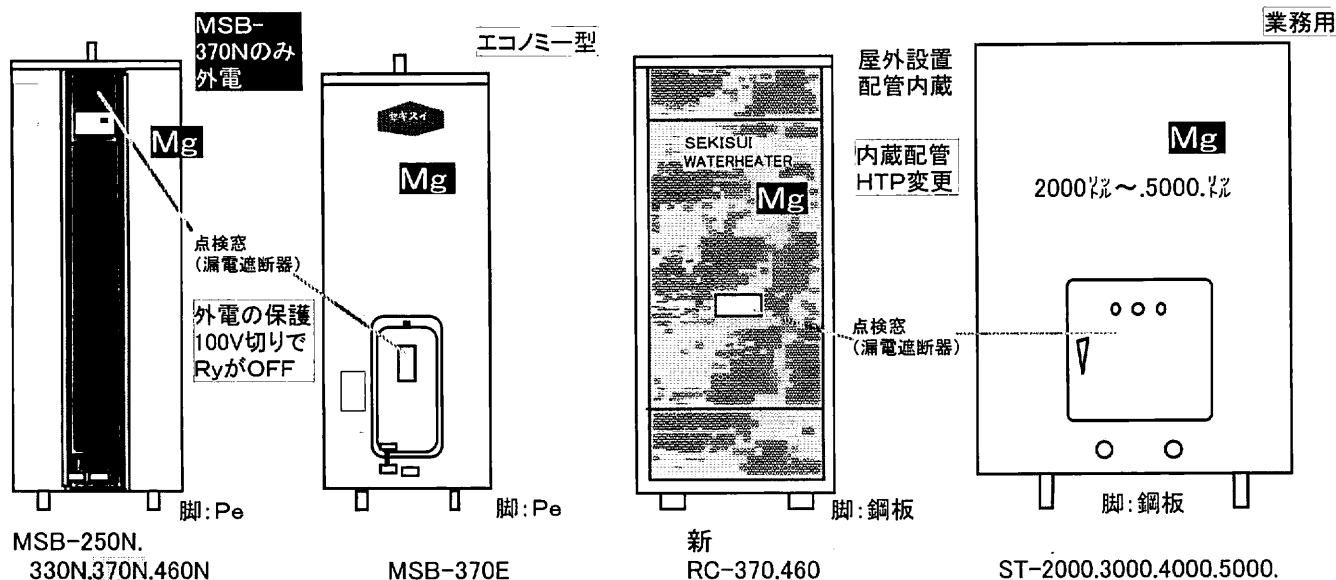


1977~1980

1977~1980



1978~1980

1979~1980

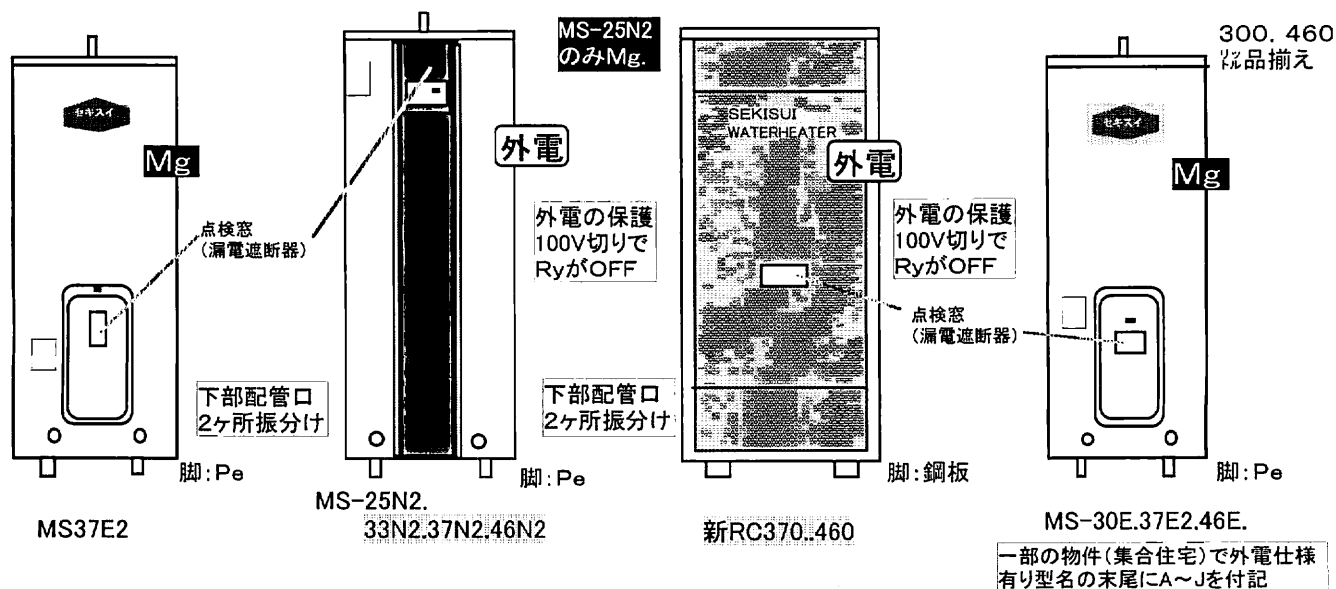

〔下部給水方式〕

※7.2月より変更

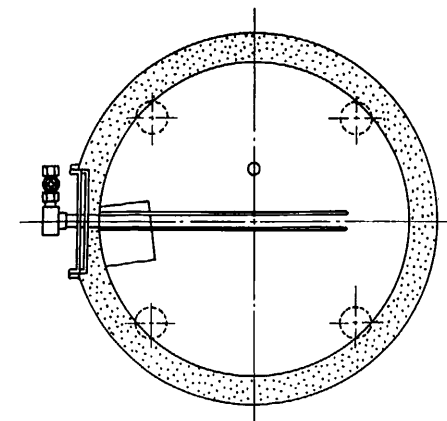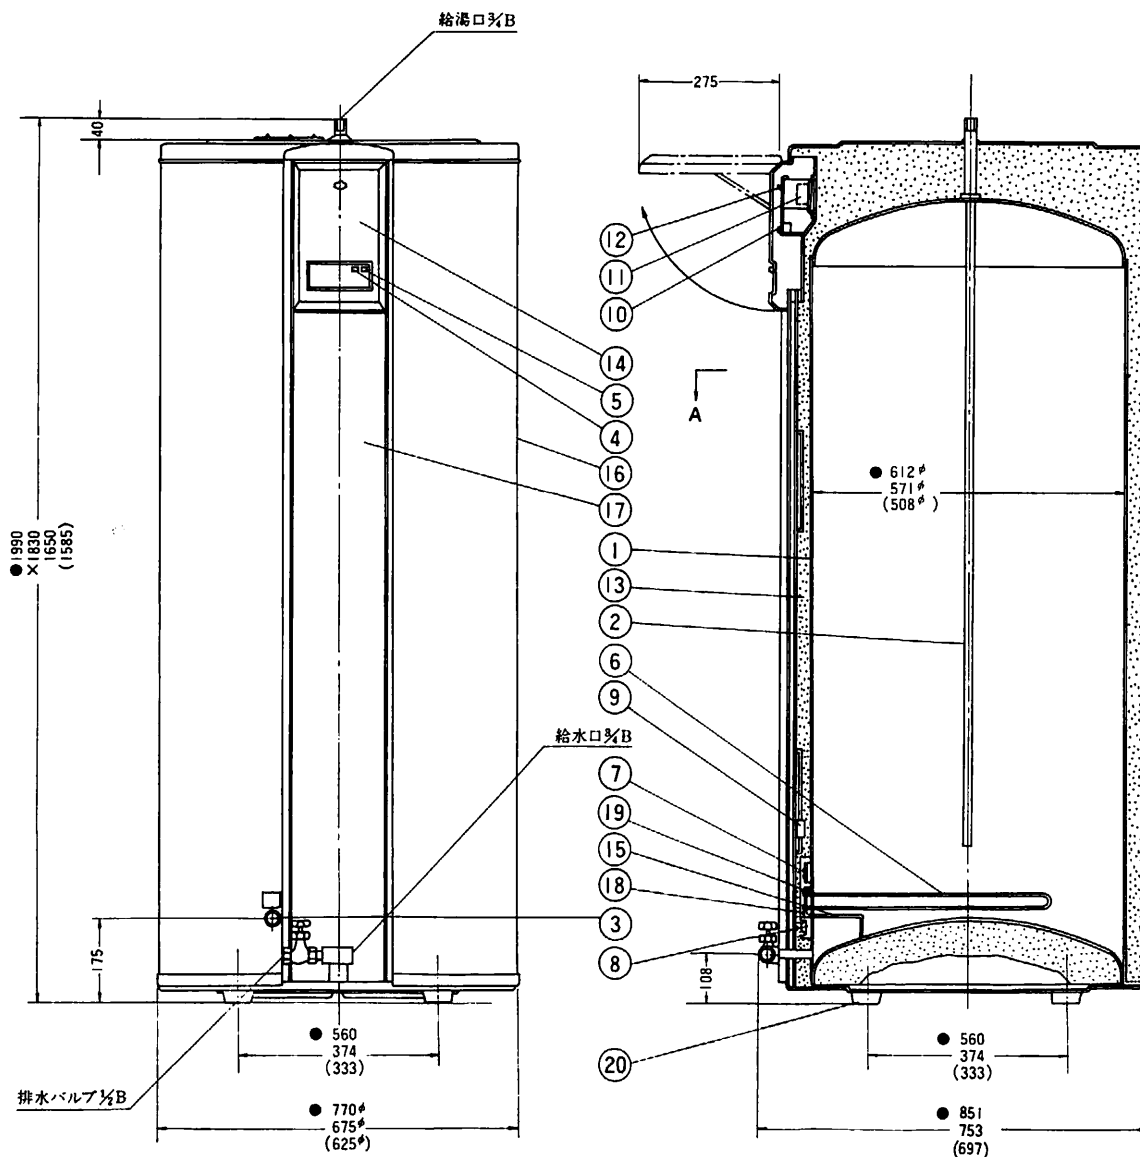



A-A' 断面図

MSB —460: ●印寸法
MSB (MS)—370: X印寸法
MSB (MS)—330: ()印寸法
MSB (MS)—250: ()内寸法

●, X, () なき寸法は
330と共通

1	タンク	F+ガラスライニング	天板	1	
2	磁石	マグネシウム JIS-MGA2	取付ネジ 3/4B	1	
3	電源線取入口	ゴム	内径15φ	1	
4	パイロットランプ	ガラスチェック	取付ネジ径10φ	1	※
5	パイロットランプ	ガラスチェック	取付ネジ径10φ	1	※
6	ヒーター	OF CuT	●200V 5.4KW ●200V 4.4KW (200V 3.4KW)	1	
7	温度調節器	バイメタル式	240V 25A	1	
8	温度過昇防止器	バイメタル式		1	ロバートショウ MR-2 ●日本G.T. No.03
9	電源ターミナル		3P 250V 30A	1	
10	押切スイッチ	シーソースイッチ	250V 6A ●X250V 5A	1	
11	電磁接触器		200V 25A ●X200V 35A	1	
12	接地しゅ断器	(漏れしゅ断器)	2P 220V 25A ●X2P 220V 30A	1	富士電機 大崎電機
13	ガラスウール			1式	
14	銅カバー			1	アクリル板付
15	パッフル	F+ガラスライニング		1	
16	ジャケット	F+		1	アクリル板付
17	前面板	F+		1	アクリル板付
18	ヒーター取付ボルト	F+		4	ユニクロメッキ
19	パッキング	(ヒーターフランジ用)	耐熱ゴム	1	
20	脚	FE		4	

名	セキスイ自動電気温水器構造寸法図					尺	
称	MSB-250, MSB-330, MSB-370-2D, MSB-460					度	
設計	製	写	検	図	法	単	
	図	図	図	図	法	位	
							M. M.
							第 角法
積水化学工業株式会社 奈良工場						BJ-71091	

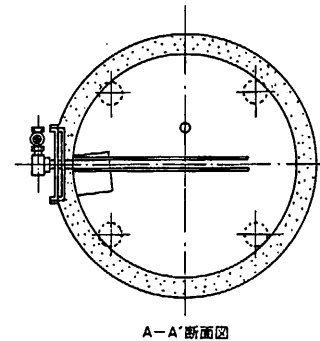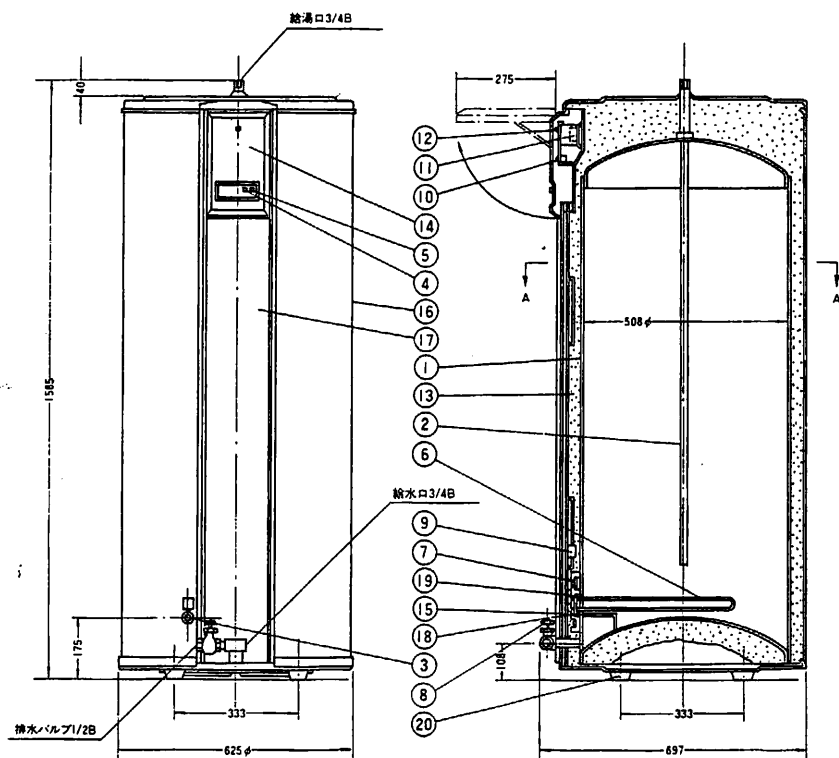

1	タ ン ク	Fe+ グラスライニング	天 脚 底	1	
2	隔 熱 層	マグネシウム JIS-MGA2	取付ネジ3/4B	1	
3	電 熱 器 取入口	ゴム	内径15φ	1	
4	パイロットランプ	プラスチック	取付ネジ径10φ	1	赤
5	パイロットランプ	プラスチック	取付ネジ径10φ	1	黄
6	ヒ ー タ ー	OFCuT	●200V 3.4KW 200V 4.2KW (200V 5.4KW)	1	
7	温 度 調 節 器	バイメタル式	200V 25A	1	
8	温度過昇防止器	バイメタル式		1	ローレットMP-2 ●日※QT No.03
9	電源ターミナル		3P 250V 30A	1	
10	押 切 ス イ ッ チ ジニソニスイッチ	250V 6A ●×250V 5A		1	
11	電 圧 接 触 器	●×200V 35A		1	
12	断 路 器 (漏電遮断器)	3P 220V 25A ●×3P 220V 32A		1	富士電機 大崎電機
13	グラスウール		15式	1	
14	前 カ バ ー			1	アクリル焼付
15	バ ッ フ ル	Fe+ グラスライニング		1	
16	ジャ ケ ッ ト	Fe		1	アクリル焼付
17	前 面 板	Fe		1	アクリル焼付
18	ヒーター取付ボルト	Fe		4	ユニクロメッキ
19	パ ッ ク ン グ (ヒーターパッキング)	耐熱ゴム		1	
20	脚	PE		4	

製 図 者	セキスイ自動電気温水器構造寸法図				尺 寸
	MSB-250				M.M.
設 計	製 図	本 図	検 査	図 法	第 角 法
積水化学工業株式会社 奈良工場				図 号	BJ-71091